
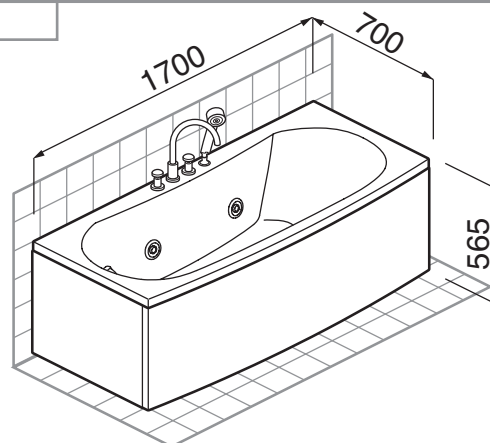




con rubinetteria bordo vasca

VASCA NORMALE

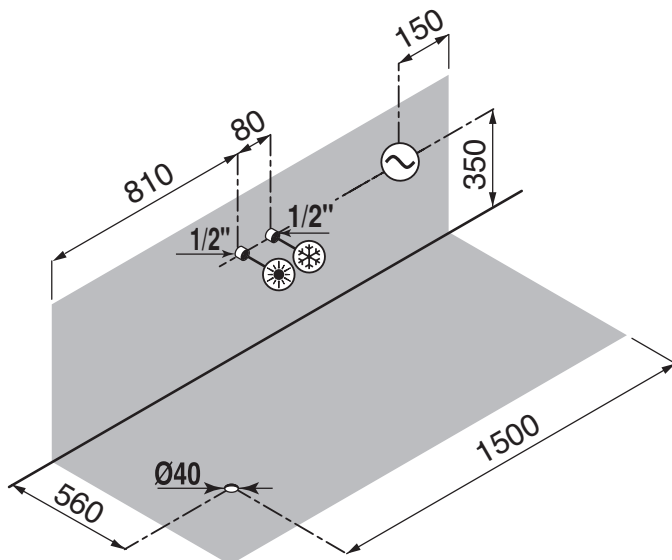

con rubinetteria bordo vasca

VASCA GIRATA 180 °

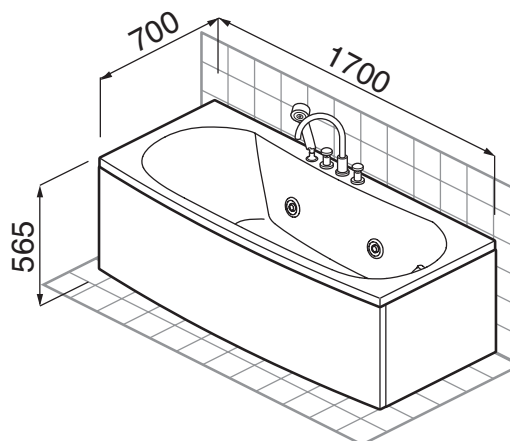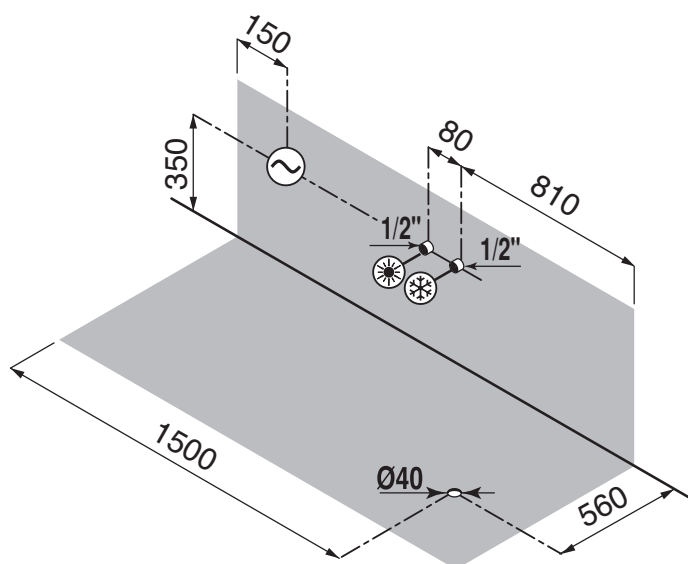

Misure in mm.

- ☀ - Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2"
- ❄ - Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- ~ - Scatola IPX5 con pressacavi PG13,5
- ALLACCIO ALIMENTAZIONE ELETTRICA


N.B. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.
INSTALLAZIONE SU TRE LATI A MURO: realizzare un vano di dimensioni pari alla larghezza del prodotto più 1,5 cm.

ISTALLAZIONE VASCA DA INCASSO

Prima di realizzare i muretti perimetrali è opportuno posizionare la vasca ed effettuare i relativi allacci.

La muratura deve rientrare rispetto al bordo esterno della vasca di max. 1,5 cm.



È obbligatorio il pannello di ispezione e ventilazione (I) da posizionare come indicato nelle ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (vedi scheda art. 2801).

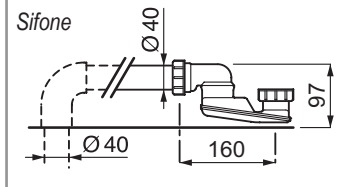

ART. 531					CARATTERISTICHE IDRAULICHE			CARATTERISTICHE ELETTRICHE				
Peso Netto Kg.	Contenuto Acqua (1) lt.	Carico sul Pavimento Kg/m ²	Peso di Spedizione Kg.	Volume di Spedizione m ³	Idromassaggio			Art.	Idromassaggio Mod.	V	Hz	Potenza assorbita kW
					Versione N. Jet	Portata Acqua l/m.	Portata Aria l/m.					
54	180	286	82	1,18	6	300	210	BASIC J	1WPX38	230	50	0,95
								PNEUMATICO	1WPX58			0,6

(1) - A livello del troppo pieno


ART. 531

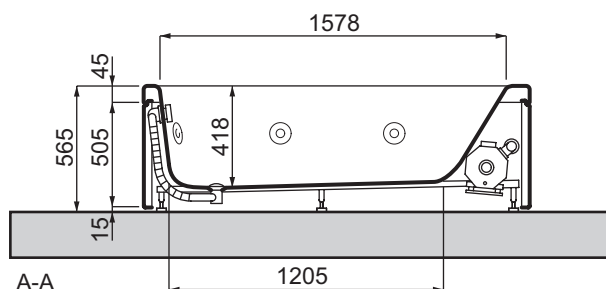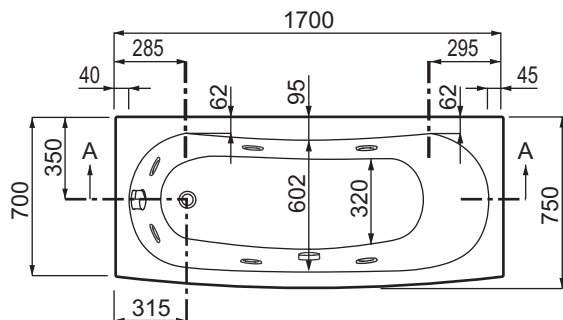

BASIC

P - Pannello di comando (Ø 64 / Ø 75)


A - Regolazione Aria (Ø 60)




PNEUMATICO

P - Pannello di comando (Ø 50)


A - Regolazione Aria (Ø 50)




Vasca Normale

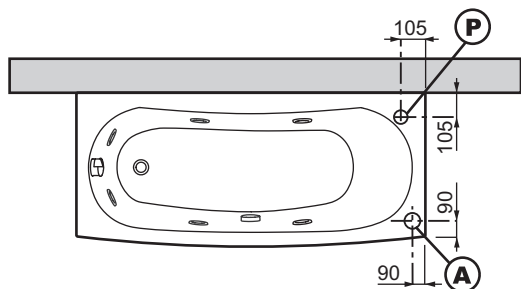

Vasca Girata 180°

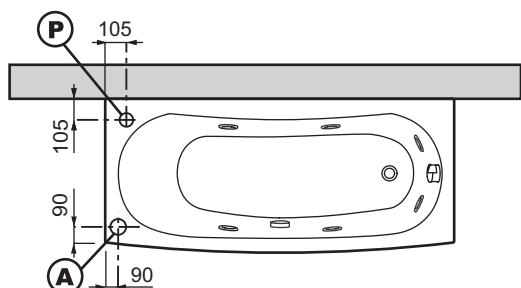

FORATURA DEL PIANO DI INCASSO

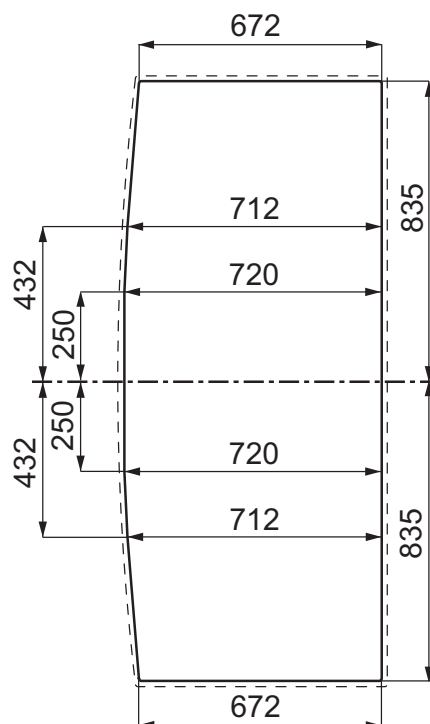

ISTALLAZIONE ELETTRICA

- L'impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma CEI 64-8.
- Il prodotto deve essere collegato alla rete attraverso un interruttore onnipolare (I), con apertura dei contatti che garantisca la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III (3 mm minimo), posizionato al di fuori delle zone 0,1,2,3 (CEI 64-8/7).
- Verificare che il prodotto sia alimentato attraverso un interruttore differenziale con soglia di intervento =30mA.
- Il collegamento elettrico (~) deve comprendere la connessione all'impianto di terra e deve essere:
 - di tipo fisso
 - adeguato alla corrente assorbita (vedi dati di targa)
 - con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5.

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

Il prodotto deve essere inoltre collegato al nodo principale di terra tramite l'apposito morsetto posizionato alla base dell'elettropompa.

ISTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci acqua calda e fredda per l'alimentazione della rubinetteria e l'allaccio di scarico.

Qualora la durezza dell'acqua dell'impianto idrico sia elevata, per garantire un buon funzionamento dell'impianto idromassaggio è consigliabile installare un addolcitore.

VASCHE CON EROGAZIONE DAL TROPPO PIENO (ETP)

E' necessaria l'installazione di un dispositivo tipo DB posizionato almeno 150 mm al di sopra del bordo vasca secondo la Norma EN 1717.